

## Produktinformation 039 CH

### Pilkington Pyroclear® 30-001 SB Rauchschürze

#### Technische Information und Einbauanleitung

Wichtiger Hinweis:

Diese Publikation ist eine allgemeine Anleitung zum Handling und Einbau der statischen Rauchschürze Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB. Der Anwender trägt die Verantwortung, dass das Rauchschutzsystem für die Anwendung geeignet ist und alle massgeblichen lokalen und nationalen Gesetze, Normen, Verfahrensregeln oder andere Anforderungen einhält, die den Gebrauch von Brandschutzglas regeln. Die Beachtung der Technischen Information und Einbauanleitung befreit die Anwender auf keinen Fall von ihren Verpflichtungen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen. Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB muss in jedem Fall gemäss dem nationalen Anwendbarkeitsnachweis und/oder Prüfzeugnis montiert werden.

#### 1.0 Systembeschreibung

Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB ist ein nach EN 12101-1 geprüftes System einer transparenten statischen Rauchschürze aus einem speziell hochvorgespanntem und heissgelagertem monolithischen Brandschutzglas (Typ SSB „static smoke barrier“, festes Material). Statische Rauchschürzen befinden sich, im Gegensatz zu selbsttätigen Rauchschürzen, ständig in der für den Brandfall geplanten Position.

#### 2.0 Funktion und Anwendungsgebiete

Rauchschürzen sind in Kombination mit Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ein wichtiger Bestandteil zur Begrenzung der Ausbreitung von Rauch und heissen Gasen. Das Ziel ist es, die Bewegung von Brandgasen innerhalb von ausgedehnten baulichen Anlagen oder Brandabschnitten durch die Bildung einer Barriere zu kontrollieren. Dazu gehört:

- das Einschliessen und die Begrenzung der Bewegung von Rauch
- den Rauch in eine vorgegebene Richtung zu kanalisieren
- den Eintritt von Rauch in einen angrenzenden Bereich zu verhindern oder zu verzögern

Rauchschürzen dienen unter anderem der Rauchfreihaltung von Treppenaufgängen, Rolltreppen, Aufzugsschächten, Vorräumen, Fluren und Korridoren.

#### 3.0 Klassifizierung

Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB ist nachweislich in die Feuerwiderstandsklassen DH 30 und D<sub>600</sub> 30 eingestuft. Die Klassifizierung DH 30 (EN 13501-4) der Rauchschürze beschreibt die nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer gemäss der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach 30 Minuten Normbrand (EN 1363-1). Die Klassifizierung D<sub>600</sub> 30 (EN 13501-4) beschreibt die Feuerwiderstandsdauer nach 30 Minuten nach der abgeminderten ETK bei maximal 600°C.

# Produktinformation 039 CH

## Pilkington Pyroclear® 30-001 SB Rauchschürze

### 4.0 Übersicht technischer Kennwerte

Feuerwiderstandsklasse (EN 13501-4)	DH 30 und D <sub>600</sub> 30
Einsatzbereich	Statische Rauchschürze
Produktnorm (Glas)	EN 14179 (Heissgelagertes thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas)
Nennstärke	6mm
Dickentoleranz	± 0,2 mm
Gewicht	16 kg/m <sup>2</sup>
Lichtdurchlässigkeit (EN 410)	90 %
Lichtreflexion aussen/innen (EN 410)	8 % / 8 %
Pendelschlagwiderstand (EN 12600)	1(C)1
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1
Abmessungen	Breite 200 – 2500 mm / Höhe 500 – 1300 mm
Modellscheiben	Nachgewiesen und auf Anfrage möglich
Anzahl Befestigungselemente	2 bzw. 3 abhängig von der Glasabmessung
	bis 0,611m <sup>2</sup> Fläche 2 Halter
	ab 0,612m <sup>2</sup> Fläche 3 Halter
Ø- Lochbohrung	20 mm
Halterung	Zugehöriges Befestigungskit

Es sind keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthalten.  
Alle Werte können anwendungsbedingten und produktionstechnischen Toleranzen unterliegen.

### 5.0 Einbauanleitung


- 1) Gläser auf Masshaltigkeit und Fehlerfreiheit prüfen
- 2) Befestigungskit (Abb. 1) auf Vollständigkeit kontrollieren und bereit legen. Das Befestigungskit enthält je Lochbohrung:
  - a) 1 Stahlwinkel verzinkt
  - b) 1 Zylinderkopfschraube M8 mit Innensechskant
  - c) 1 Sechskantmutter (selbstsichernd)
  - d) 3 Unterlegscheiben Stahl Ø 35 x 2 mm
  - e) 2 Chloropren Unterlegscheiben Ø 36 x 3 mm
  - f) 2 Chloropren Dichtungen Ø 20 x 3
- 3) Die Bereitstellung des Befestigungsmaterials zur Montage des Stahlwinkels an das Anschlussbauteil hat bauseits zu erfolgen.
- 4) Rohbauöffnung bzw. Unterkonstruktion auf Masshaltigkeit, Tragfähigkeit und Werkstoffvorgaben überprüfen.
- 5) Lot- und waagerechte Einmessung und Montage der erforderlichen Stahlwinkel an der Unterkonstruktion.
- 6) Die Scheiben werden mit Abständen von 10 mm untereinander sowie jeweils 10 mm zwischen Scheibe und seitlich angrenzenden Bauteilen angebracht.
- 7) Einlegen von je 2 Chloroprendichtungen Ø 20 x 3 mm in die Lochbohrungen (2 Dichtungen je Lochbohrung) des Glases.

## Produktinformation 039 CH


### Pilkington Pyroclear® 30-001 SB Rauchschürze

- 8) Montage der Rauchschürze Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB an den Stahlwinkeln gemäss Abbildung 2.  
Die Muttern sind selbstsichernd, so dass das Anziehen der Schrauben mit normaler Anzugskraft erfolgen sollte. Einsetzen der nächsten Rauchschürze Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB.

**Abbildung 1:**  
Befestigungskit

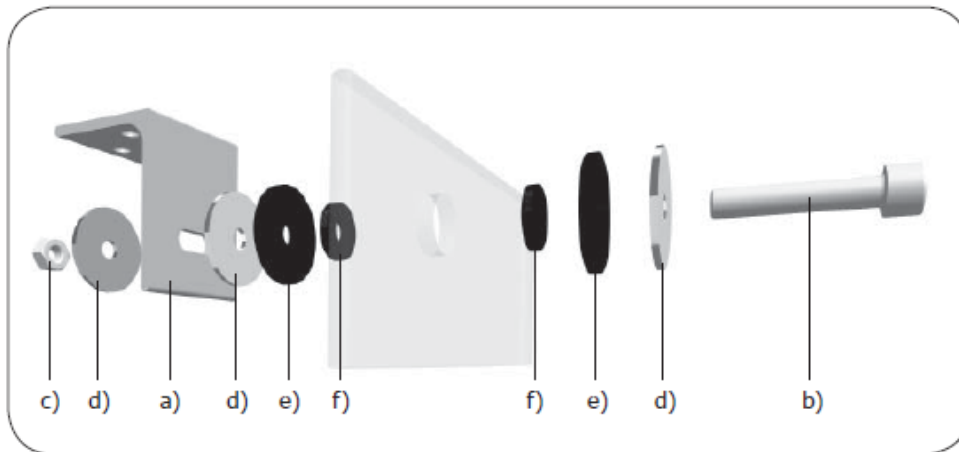


**Abbildung 2:**  
Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB

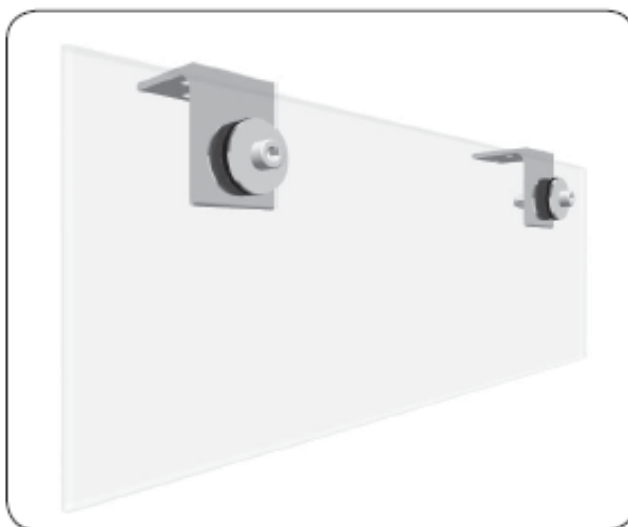

# Produktinformation 039 CH

## Pilkington Pyroclear® 30-001 SB Rauchschürze

### CE Kennzeichnung

	
1121 Pilkington Deutschland AG Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen 14 1121-CPR-FA5004	
EN 12101-1 : 2005/A1 : 2006 Static Smoke Barrier (SSB) - Pilkington <b>Pyroclear</b> ® 30-001 SB	
Resistance to fire classification	DH 30 and D <sub>600</sub> 30
Response delay	NPD
Opening, gaps and perimeter spaces:	
Gap head (a to f)	5 mm
Gap edge (g)	10 mm
Gap joint (h)	10 mm
Area head = W x Gap head	
Area edge = D x Gap edge	
Area joint = D x Gap joint	
Area total = N1 x Area <sub>head</sub> + N2 x Area <sub>edge</sub> + N3 x Area <sub>joint</sub>	
Maximum barrier permeability	NPD
Tested at ambient temperature	

NPD = No Performance Determined

In Anlehnung an die gültige Technische Information und Einbauanleitung für Pilkington **Pyroclear**® 30-001 SB der Pilkington Deutschland AG.

Stand: Dezember 2021